



ЗАО НПО "СЕВЗАПСЕЦАВТОМАТИКА"

ШКАФЫ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ (ТУ 4371-002-54349271-2005)

**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ
ШК2КНС-ХХ**

СВТ50.0302.000

СВТ50.0312.000

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**г. Гатчина
2014 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

Введение.....	3
1. Назначение	3
2. Технические характеристики	3
Общие сведения	3
Выходные сигналы.....	4
3. Устройство шкафа	5
4. Режимы управления электроприводом.....	6
Режим "Местное управление".....	6
Режим "Запрет пуска"	6
Режим "Автоматическое управление"	6
5. Алгоритм работы шкафа	6
Очередность работы насосов	6
Датчики уровня	6
Управление насосами.....	7
6. Указания по мерам безопасности	7
7. Указания по монтажу.....	8
8. Указания по проведению пуско-наладочных работ	8
Подача электропитания.....	8
Проверка в режиме "Местное управление"	9
Проверка в режиме "Автоматическое управление"	10
9. Техническое обслуживание.....	11
10. Гарантии изготовителя	11
11. Сведения о рекламациях	12
12. Сведения об упаковке и транспортировке.....	12
Приложение 1 – общий вид передней панели, габаритные и установочные размеры ...	13
Приложение 2 – схемы подключения	14
Подключение линий электропитания и электродвигателей насосов	14
Подключение датчиков уровня.	15
Схема формирования выходных сигналов (извещений)	15

Настоящее руководство предназначено для лиц, занимающихся эксплуатацией и обслуживанием шкафов автоматики и управления ШК2КНС-ХХ.

**ВНИМАНИЕ!**

Перед началом работы со шкафом необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.



ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения технических характеристик шкафа управления насосами ШК2КНС-ХХ.

В руководстве представлена информация, необходимая для полнофункционального использования шкафа с учётом всех его технических возможностей.

Руководство содержит разделы технического описания, указания по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, требования безопасности и гарантии изготовителя.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф управления насосами ШК2КНС-ХХ (в дальнейшем по тексту – шкаф) предназначен для непрерывной круглосуточной работы в качестве устройства управления двумя насосами канализационной насосной станции.

Управление насосами производится по сигналам от четырёх дискретных датчиков уровня.

Шкаф устанавливается в непосредственной близости от управляемых электроприводов.

Устройства автоматики и коммутации, размещенные в шкафу, обеспечивают защиту от токов коротких замыканий и защиту двигателей от перегрузок.

Шкаф предназначен для размещения только в закрытом помещении и не предназначен для размещения во взрывоопасных зонах, а также в условиях воздействия агрессивных веществ и пыли.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие сведения

Основные технические характеристики шкафа приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – основные технические характеристики шкафа

Наименование параметра	Единицы измерения	Значение
Количество источников электропитания (вводных линий)		2
Количество управляемых электроприводов		2
Номинальное напряжение электропитания	В	~380/220
Допустимое отклонение напряжения электропитания	%	+15 / минус 20
Номинальная частота сети	Гц	50±1
Номинальный ток		См. раздел 3
Тип электродвигателей приводов		трёхфазный асинхронный
Тип времятоковой характеристики автоматических выключателей		Определяется настройкой автомата защиты двигателя
Сопротивление изоляции между сетевыми выводами и винтом заземления, не менее	МОм	20
Конструкция шкафа по группе механического исполнения М4		ускорение – 3g; длительность удара – 2 мс

**Таблица 1 – продолжение – основные технические характеристики шкафа**

Наименование параметра	Единицы измерения	Значение
Степень защиты оболочки от воздействия окружающей среды	IP54/IP31	
Категории размещения по климатическому исполнению	УХЛЗ	
Предельная температура рабочей окружающей среды	от минус 10°C до плюс 40°C	
Предельная относительная влажность окружающей среды	98% (при плюс 25°C)	
Группа соответствия условиям транспортирования и хранения	3	
Предельная температура хранения	от минус 40°C до плюс 50°C	
Предельная влажность окружающей среды при хранении	98% (при плюс 25°C)	
Класс защиты человека от поражения электрическим током	0I	
Степень жёсткости на помехоэмиссию и устойчивость к промышленным радиопомехам по ГОСТ Р 53325-2009	2	
Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания	час	30 000
Средний срок службы, не менее	лет	10
Габаритные размеры	См. раздел 3	

Выходные сигналы

Шкаф формирует в виде переключения контактов (см. Приложение 2) следующие сигналы (извещения) состояния:

- «Неисправность насоса М1» – при неисправности электропитания на вводе №1;
- «Неисправность насоса М2» – при неисправности электропитания на вводе №2;
- «Аварийный уровень» – при замыкании линии датчика аварийного уровня;
- «Ошибка уровня» – в случае размыкания одной из линий при замкнутой линии более верхнего уровня;
- «М1 включён» – при включении насоса №1;
- «М2 включён» – при включении насоса №2.



3. УСТРОЙСТВО ШКАФА

Шкаф выпускается в нескольких исполнениях, различающихся по номинальному коммутируемому току. Варианты исполнения перечислены в Таблице 2.

Таблица 2 – варианты исполнения шкафа

Тип шкафа	Обозначение шкафа		Номинальный ток шкафа, А	Мощность приводов, кВт	Габаритные размеры, мм	Максимальное сечение проводов силовых кабелей, мм ² [1ХТ1; 2ХТ1; 1ХТ2; 2ХТ2]	Максимальное сечение проводов контрольных кабелей, мм ² [ХТ1]
	Степень защиты оболочки IP54	Степень защиты оболочки IP31					
ШК2КНС-20	СВТ50.0302.000-01	СВТ50.0312.000-01	2 × 1	2 × 0,25	500х400х200	6.0	2.5
ШК2КНС-23	СВТ50.0302.000-02	СВТ50.0312.000-02	2 × 2	2 × 0,75			
ШК2КНС-26	СВТ50.0302.000-03	СВТ50.0312.000-03	2 × 4	2 × 1,5			
ШК2КНС-28	СВТ50.0302.000-04	СВТ50.0312.000-04	2 × 6	2 × 2,5			
ШК2КНС-30	СВТ50.0302.000-05	СВТ50.0312.000-05	2 × 10	2 × 3,5			
ШК2КНС-32	СВТ50.0302.000-06	СВТ50.0312.000-06	2 × 16	2 × 5,0			
ШК2КНС-33	СВТ50.0302.000-07	СВТ50.0312.000-07	2 × 20	2 × 7,0			
ШК2КНС-34	СВТ50.0302.000-08	СВТ50.0312.000-08	2 × 25	2 × 10			
ШК2КНС-35	СВТ50.0302.000-09	СВТ50.0312.000-09	2 × 32	2 × 12,5	600х500х250	35.0	
ШК2КНС-36	СВТ50.0302.000-10	СВТ50.0312.000-10	2 × 40	2 × 17,5			
ШК2КНС-37	СВТ50.0302.000-11	СВТ50.0312.000-11	2 × 50	2 × 20			
ШК2КНС-38	СВТ50.0302.000-12	СВТ50.0312.000-12	2 × 63	2 × 27,5			

Шкаф состоит из металлического корпуса настенного исполнения и передней панели (двери) с элементами индикации и управления.

На задней стенке корпуса установлена монтажная панель с расположенными на ней электрическими аппаратами.

В нижней части монтажной панели установлены блоки зажимов для внешних подключений.

Кабели вводятся в корпус снизу.

На передней панели расположены:

- Световой индикатор [Питание датчиков] (зелёный). Включается при подаче электропитания хотя бы на один ввод шкафа;
- Световой индикатор [Ошибка уровня] (красный). Включается при неисправности датчиков уровня;



- Световой индикатор [Аварийный уровень] (красный). Включается при замыкании контакта датчика аварийного уровня;
- Световой индикатор [Верхний уровень] (жёлтый). Включается при замыкании контакта датчика верхнего уровня;
- Световой индикатор [Средний уровень] (зелёный). Включается при замыкании контакта датчика среднего уровня;
- Световой индикатор [Нижний уровень] (зелёный). Включается при замыкании контакта датчика нижнего уровня;

Так же на передней панели расположены две группы элементов индикации и управления для каждого насоса, которые содержат:

- Световой индикатор [$\sim 380/220\text{В}$ 50 Гц] (зелёный) включается при подаче электропитания на соответствующий ввод шкафа, если автоматический выключатель этого ввода включён;
- Световой индикатор [Насос работает] (зелёный), включается при работе насоса;
- Переключатель "**Режим**" для выбора режима управления данного насоса.

4. РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Режим "Местное управление"

При установке переключателя "**Режим**" в положение "**Р**", производится пуск данного насоса.

Местное управление применяется только при пуско-наладке.

Режим "Запрет пуска"

При установке переключателей "**Режим**" в положение "**О**", электроприводы отключены.

Режим "Автоматическое управление"

При установке переключателей "**Режим**" в положение "**А**" управление насосами производится по сигналам от датчиков уровня.

5. АЛГОРИТМ РАБОТЫ ШКАФА

Очередность работы насосов

Работа насосов поочередная.

После включения шкафа один из насосов автоматически назначается очередным.

При необходимости пуска насоса по сигналам от датчиков, будет запущен очередной насос.

После завершения откачки очередным становится другой насос.

Датчики уровня

К шкафу подключаются четыре дискретных датчика уровня:

- Датчик нижнего уровня;
- Датчик среднего уровня;
- Датчик верхнего уровня;
- Датчик аварийного уровня.



В качестве датчиков могут применяться поплавковые, электродные, или датчики другого типа, выдающие сигнал типа «сухой контакт».

Если уровень жидкости в резервуаре поднимается выше отметки датчика, то контакт датчика должен замыкаться.

При снижении уровня жидкости ниже отметки датчика, контакт должен размыкаться.

Управление насосами

При повышении уровня жидкости выше отметки датчика среднего уровня (контакт датчика замыкается) запускается очередной насос.

В случае если уровень жидкости начинает снижаться и падает ниже отметки датчика нижнего уровня (контакт датчика размыкается), то насос отключается.

В случае если производительности очередного насоса не достаточно для снижения уровня жидкости ниже отметки датчика среднего уровня за время **[T1]**, то дополнительно включается другой насос.

Время **[T1]** устанавливается на реле времени КТ1 шкафа.

Заводская установка **[T1]** = 1 минута.

При повышении уровня жидкости выше отметки датчика верхнего уровня, его контакты замыкаются, и шкаф включает оба насоса.

При включении двух насосов второй насос включается после очередного насоса через время **[T2]**. Время **[T2]** устанавливается на реле А1 шкафа.

Заводская установка **[T2]** = 10 секунд.

При повышении уровня жидкости выше отметки датчика аварийного уровня, его контакты замыкаются. Шкаф включает оба насоса и формирует выходной сигнал «Аварийный уровень».

После откачки жидкости до уровня ниже отметки датчика нижнего уровня, его контакт размыкается и оба насоса отключаются (защита от сухого хода).

Нелогичное сочетание сигналов от датчиков (например, разомкнут контакт датчика нижнего уровня, но замкнут контакт датчика среднего уровня) шкаф воспринимает как неисправность и формирует выходной сигнал «Ошибка уровня».

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе со шкафом допускается персонал, прошедший инструктаж в соответствии с действующими на объекте нормами и требованиями промышленной безопасности.

ВНИМАНИЕ!



Все монтажные работы должны выполняться при отключенных источниках электропитания. Использование основных и дополнительных средств защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В является обязательным.

Запрещается эксплуатация шкафа, не подсоединённого к общему заземляющему контуру. При монтаже проводник защитного заземления должен быть подсоединён к шкафу в первую очередь.

Эксплуатация, монтаж и ремонт шкафа должны производиться в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжением до 1000 В" и "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".



Ремонтные работы следует производить на предприятии-изготовителе или в специализированных организациях.

7. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Распаковать шкаф и произвести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений корпуса. Открыть дверь шкафа ключом. Проверить комплектность на соответствие перечню, указанному в паспорте шкафа.

Заводской номер и дата выпуска указываются на информативной маркировке внутренней стороны двери шкафа. Необходимо убедиться, что они соответствуют номеру и дате, указанным в паспорте шкафа.

Проверить отсутствие:

- Посторонних предметов внутри шкафа;
- Внутренних механических повреждений;
- Незакреплённых элементов.

Шкаф установить на вертикальной стене. Разметка отверстий под крепёж указана в Приложении 1.

Завести в шкаф силовые и контрольные кабели.

Первыми следует подключать силовые кабели. При этом у силовых кабелей первыми следует подключать проводники контура защитного заземления.

Контрольные и сигнальные кабели подключают в последнюю очередь.

Подключение к клеммам и блокам зажимов следует выполнить в соответствии со схемами подключения (см. Приложение 2).



ВНИМАНИЕ!

Для работы шкафа подключение нулевых рабочих проводников (нейтрали) обязательно.

8. УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Подача электропитания

После проведения необходимых монтажных работ проверить правильность монтажа.

Автоматические выключатели, а также переключатели режима работы насосов на передней панели (двери) шкафа, перевести в положение "0".

Подать электропитание ~380/220В от источников электропитания на оба ввода шкафа.

Включить автоматические выключатели 1QF1, 2QF1, SF1.

С задержкой не более 10 секунд на панели шкафа должны включиться световые индикаторы [~380/220В 50 Гц] и [Питание датчиков].

Если какой-либо из индикаторов [~380/220В 50 Гц] не включился, то необходимо проверить соответствующее электропитание ~380/220В.

Если напряжение в норме, но на реле контроля напряжения (устройства 1FV1 и 2FV1 шкафа) включен красный индикатор (т. е., нарушено чередование фаз), то необходимо:

- Выключить автоматические выключатели 1QF1, 2QF1, SF1;
- Отключить на обоих вводах подачу электропитания ~380/220В;



- Для ввода с нарушенным чередованием фаз отключить любые два фазных проводника питающего кабеля и, поменяв их местами, заново подключить;
- Повторно провести проверку электропитания ~380/220В.

ВНИМАНИЕ!



При проведении пуско-наладки должны соблюдаться необходимые условия работы насосного оборудования, такие как обязательное заполнение линии всасывания.

Несоблюдение этих условий может привести к выходу насосных агрегатов из строя даже при их кратковременном включении.

При включенном автоматическом выключателе 1QF1 выключить 2QF1. Проконтролировать выдачу извещения «Неисправность М2». Проверить отключение светового индикатора [~380/220В 50 Гц] насоса №2.

При включенном автоматическом выключателе 2QF1 выключить 1QF1. Проконтролировать выдачу извещения «Неисправность М1». Проверить отключение светового индикатора [~380/220В 50 Гц] насоса №1.

Включить 1QF1 и 2QF1.

Вызвать последовательное срабатывание (замыкание цепей) датчиков уровня начиная с датчика нижнего уровня и проверить последовательное включение всех четырёх индикаторов уровня на передней панели шкафа.

Проверить включение индикатора [Ошибка уровня] при размыкании линии любого датчика уровня ниже аварийного.

Проконтролировать выдачу извещений «Аварийный уровень» и «Ошибка уровня».

Проверка в режиме "Местное управление"

Установить переключатель "**Режим**" первого насоса в положение "**Р**".

Проверить включение и направление вращения привода насоса №1.

Установить переключатель "**Режим**" первого насоса в положение "**О**".

При неправильном направлении вращения двигателя следует:

- Обесточить шкаф;
- Отключить любые два фазных проводника кабеля двигателя и, поменяв их местами, заново подключить;
- Повторно провести проверку направления вращения.

ВНИМАНИЕ!



Проверка направления вращения приводов обязательна.

Длительная работа электроприводов при неправильном направлении вращения может привести к нарушению работы, а так же к выходу насосных агрегатов из строя.

Проконтролировать выдачу извещения «М1 включён».

Проверить включение светового индикатора [Насос работает] насоса №1.

Аналогично проверить включение и направление вращения привода второго насоса.



Проверка в режиме "Автоматическое управление"

Установить переключатель "Режим" в положение "А".

Проверить включение одного из насосов по мере заполнения резервуара и отключение при снижении уровня до нижнего.

Дождаться следующего цикла и убедиться, что включился уже другой насос.

С помощью перемычки замкнуть линию датчика среднего уровня (Приложение 2).

Проконтролировать включение второго насоса как дополнительного по окончании времени [Т2] после пуска очередного насоса.

Дождаться отключения насосов при снижении уровня до нижнего.

Снять перемычку с линии датчика среднего уровня.

Засечь время с момента включения индикатора [Средний уровень] (и пуска очередного насоса) до отключения индикатора [Средний уровень].

Выставить время задержки [Т2] примерно вдвое большим измеренному времени.

Временно отключить датчик нижнего уровня (Приложение 2).

Дождаться достаточного наполнения резервуара и с помощью перемычки замкнуть линию датчика верхнего уровня (Приложение 2). Проконтролировать запуск обоих насосов.

Разомкнуть линию датчика верхнего уровня и проконтролировать отключение обоих насосов.

При необходимости изменить задержку [Т2] между пусками первого и второго насосов. Задержка изменяется вращением верхнего потенциометра устройства А1 шкафа с помощью отвёртки.

Замкнуть линию датчика аварийного уровня (Приложение 2). Проконтролировать запуск обоих насосов.

Разомкнуть линию датчика верхнего уровня и проконтролировать отключение обоих насосов.

Подключить датчик нижнего уровня.

Записать значения задержек [Т1] и [Т2] в табличку ниже:

Значение параметра	Заводское	Изменённое
[Т1] Время снижения уровня.	1 мин.	
[Т2] Задержка пуска дополнительного насоса.	10 с.	

При вводе в эксплуатацию ответственным лицом должно быть заполнено соответствующее свидетельство в паспорте шкафа. Дополнительно ввод в эксплуатацию может оформляться актом по форме, принятой на объекте.



ВНИМАНИЕ!

Руководство по эксплуатации должно оставаться вместе со шкафом после ввода его в эксплуатацию.



9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Шкаф относится к изделиям с периодическим обслуживанием. Типовой регламент технического обслуживания шкафа разрабатывается с целью установления перечня работ по техническому обслуживанию, необходимых для поддержания работоспособности шкафа в течение всего срока эксплуатации и распределения этих работ между заказчиком и обслуживающей организацией. Примерный перечень регламентированных работ приведен в Таблице 4.

Данные о техническом обслуживании необходимо вносить в журнал технического обслуживания. Мероприятия по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты должны производить специализированные организации, имеющие установленные в России лицензии на производство данного вида работ.

Таблица 4 – примерный перечень мероприятий по техническому обслуживанию.

Наименования проводимых работ	Периодичность при выполнении заказчиком	Периодичность при выполнении обслуживающей организацией
Внешний осмотр шкафа на наличие механических повреждений	Ежедневно	Ежеквартально*
Контроль световой сигнализации на шкафу	Ежедневно	Ежеквартально*
Проверка работоспособности шкафа совместно с проверкой управляемого им оборудования.		Ежеквартально*
Проверка сопротивления изоляции соединительных линий.		Ежеквартально*
Проверка затяжки резьбовых соединений кабелей.		Ежеквартально*
Профилактические работы.		Ежеквартально*
Измерение сопротивления защитного заземления.		Ежегодно*

Примечание: * - при постоянном пребывании людей – ежемесячно.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует безотказную работу в течение 12 месяцев со дня сдачи изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска при правильной эксплуатации и при соблюдении потребителем условий, оговоренных настоящим руководством.

В течении гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты, связанные с изготовлением устройства в кратчайшие технически возможные сроки. Изготовитель не дает гарантий в случаях вандализма и форс-мажорных обстоятельств.

Изготовитель заключает договора на монтаж и техническое обслуживание. В этом случае гарантийный срок увеличивается до 5-ти лет.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих технические характеристики.



11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе в период гарантийного срока эксплуатации потребителю необходимо заполнить форму сбора информации, составить технически обоснованный акт с указанием наименования и обозначения изделия, его номера, присвоенного изготовителем, даты выпуска.

Акт отправить с формой сбора информации по адресу завода-изготовителя:

188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр., дом 48,

ЗАО НПО «СЕВЗАПСЕЦАВТОМАТИКА»

факс. (81371) 2-16-16, тел. 2-02-04

e-mail: info@szsa

официальный сайт: <http://www.szsa.ru>

техподдержка: <http://npf-svit.narod.ru>; +7 921 742 01 58

Образец формы сбора информации:

заводской № _____, дата ввода в эксплуатацию "___" _____ 20__ г.

Дата выхода из строя	Краткое содержание рекламации	Принятые меры	Примечания

При отсутствии заполненной формы сбора информации, рекламации к рассмотрению не принимаются.

Все предъявленные рекламации регистрируются предприятием-изготовителем в журнале, содержащем дату выхода изделия из строя, краткое содержание рекламации, принятые меры.

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Упаковка шкафа производится путем помещения в картонную тару. Срок хранения изделий в упаковке должен быть не более 3 лет со дня изготовления.


В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Шкаф в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т. д.) на любые расстояния. При этом шкаф может подвергаться механическому воздействию тряски с ускорением не более 30 м/с² при частоте до 120 ударов в минуту.


Транспортирование и хранение шкафа должно производиться при температуре от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности не выше 98%.




ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ОБЩИЙ ВИД ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

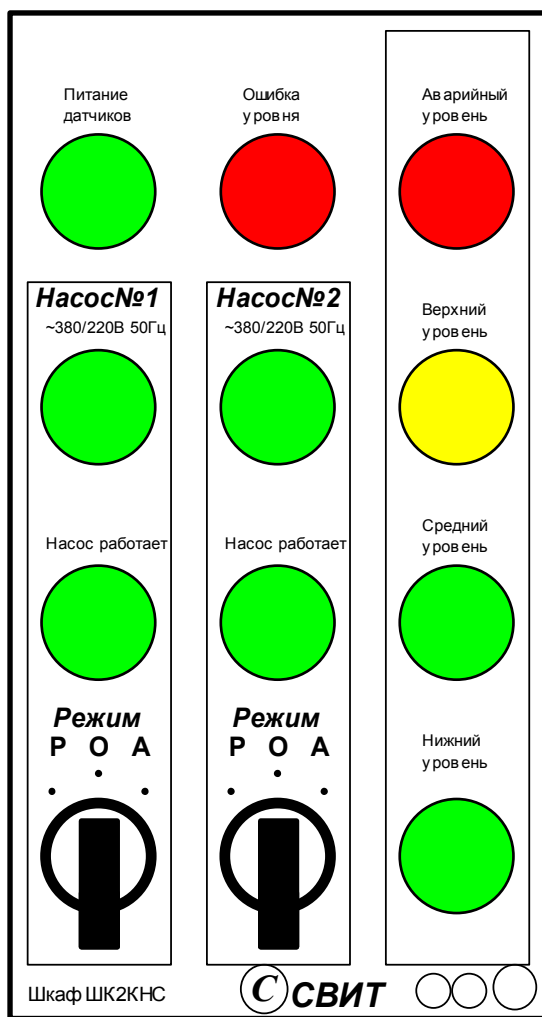

Габариты настенных шкафов IP54.

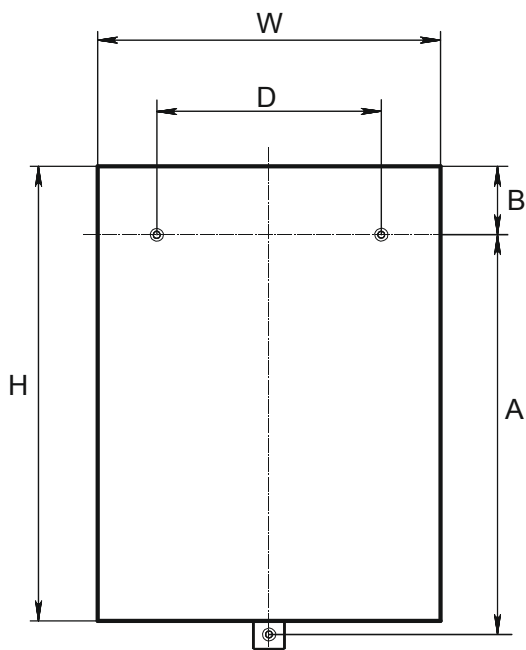

Габариты настенных шкафов IP31.

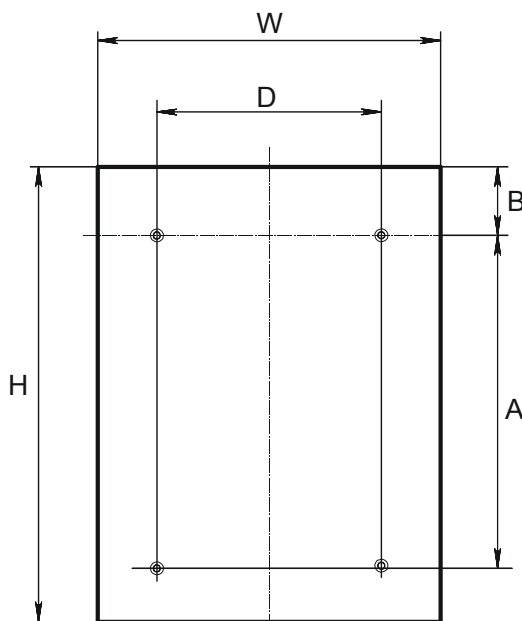




Исполнение шкафа		Н	W	D	B	A
		мм	мм	мм	мм	мм
1..25 А	IP31	500	400	360	45	430
	IP54				51	460
32 .. 63 А	IP31	600	500	460	45	530
	IP54				51	560

Примечание: Нижнюю крепежную скобу при монтаже настенного шкафа IP31 повернуть ушком вниз.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение линий электропитания и электродвигателей насосов

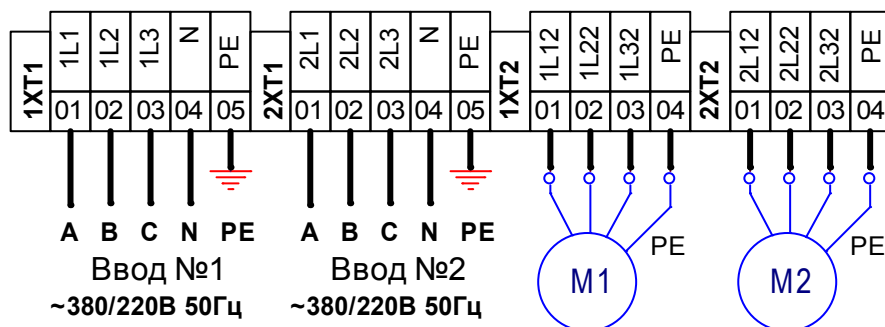

Примечание:

1. Подключение N-проводников обязательно.
2. Для шкафов в исполнениях на токи 2x32 А и выше клеммные блоки 1ХТ1, 2ХТ1, 1ХТ2, 2ХТ2 показаны условно. Кабели электропитания подключать к нижним зажимам автоматов защиты двигателей 1QF1 и 2QF1. Фазные проводники двигателей подключать к нижним зажимам контакторов 1KM1 и 2KM1.



Подключение датчиков уровня.

При "намокании" датчика любого уровня, его контакты должны замыкаться.



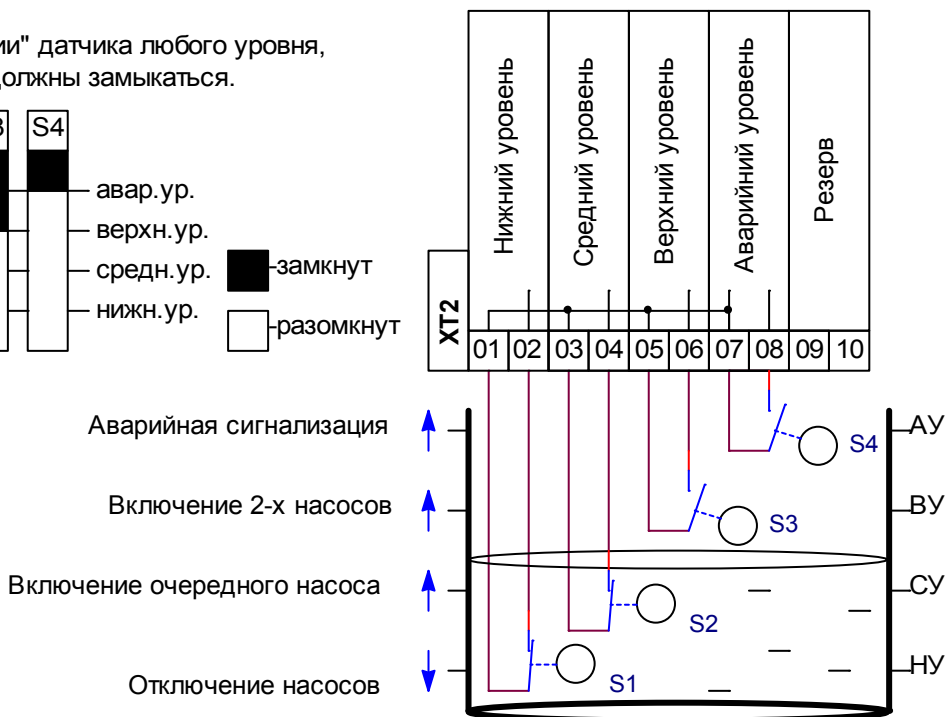


Схема формирования выходных сигналов (извещений)

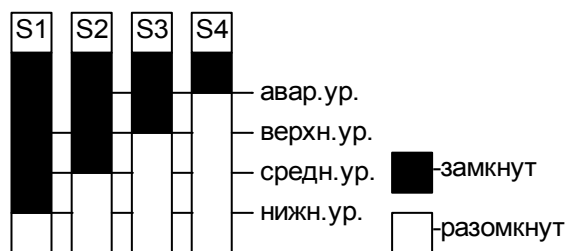

Примечания:

1. При подключении использовать кабель с сечением проводов не более 2,5 мм².
2. На схеме положение контактов показано в состояниях:
 - электропитание на обоих вводах исправно;
 - оба насоса отключены;
 - уровень в резервуаре ниже аварийного;
 - все датчики уровня исправны.

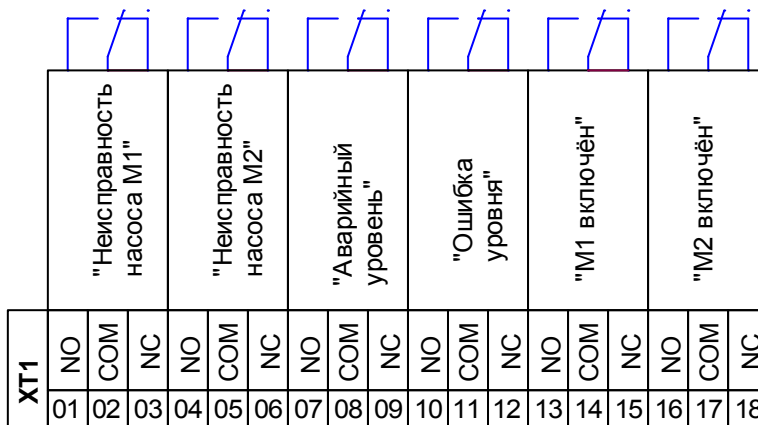

Для заметок по эксплуатации